

1 und 4: A
2 und 5: B
3 und 6: GND


Abwärmepumpe
GP 10
Läuft wenn Abwärme vernichtet werden muss

Umschaltventil EWS / Kühlen
QN12
L = 230V
O = Öffnen Befehl
N = Neutralleiter

Mischventil Kühlen
QN18
C = Schliessen Befehl
O = Öffnen Befehl
N = Neutralleiter

Mischventil Abwärme
QN36
C = Schliessen Befehl
O = Öffnen Befehl
N = Neutralleiter

-S2

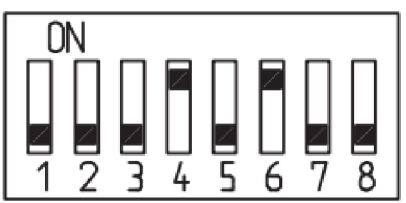

Kelin Kline AG
Gewerbestrasse 8
89200 Fahrenfeld
info@kelin-kuehleh.com

EL_ACS45_NIBE
Datum: 14.11.2023

Name: C.Klauz
Seite 1 von 1